



Bielsko-Biała dnia 26.03.2012r.

TT/UL/00560/2012



Usługi Projektowe
PRO-ZAT
ul. Ogrodowa 35
43-356 Bystra



Certyfikaty:
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 22000:2005



AB 610
Akredytacja
Laboratorium
Badawczego
PN-EN ISO/IEC
17025:2005



POLSKA NAGRODA
JAKOŚCI
XIV edycja 2008
LAUREAT
w kategorii:
DUŻE ORGANIZACJE
PRODUKCYJNE
I USŁUGOWE



Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy mostu drogowego w ciągu ul. Nadbrzeżnej w Kozach.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 12.03.2012r. (data wpływu) uprzejmie informujemy, iż lokalizację inwestycji jak w temacie uzgadniamy na następujących warunkach:

1. Należy zachować min. odległość poziomą 1,0m skrajni proj. gurtu od skrajni istniejącego wodociągu.
2. W miejscu przejścia sieci wodociągowej pod dnem potoku należy zachować istniejące przykrycie sieci wodociągowej.
3. Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie projektowanej przebudowy nie stanowi własności naszej Spółki.
4. W trakcie budowy sieć wodociągową wraz z urządzeniami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zasypaniem.
5. W miejscu zbliżeń do sieci wodociągowej roboty ziemne wykonać ręcznie.
6. Odkryte przewody sieci wodociągowej można zasypać dopiero po pisemnym zezwoleniu przez upoważnionego pracownika naszej Spółki.
7. Uszkodzenia naszych urządzeń wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt inwestora budowy.
8. Należy poinformować naszą Spółkę z dwu tygodniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do prac budowlanych podając nazwę wykonawcy oraz inspektora budowy.
9. Niniejsze uzgodnienie obowiązuje 2 lata od daty jego wydania.

Z poważaniem

Z-ca Kierownika
Działu Technicznego


mgr inż. Daniela Rylko

Załącznik: plan syt. – wys.


INSPEKTOR
d/s Technicznych

Adam Harańczyk

Strona 1 / 1

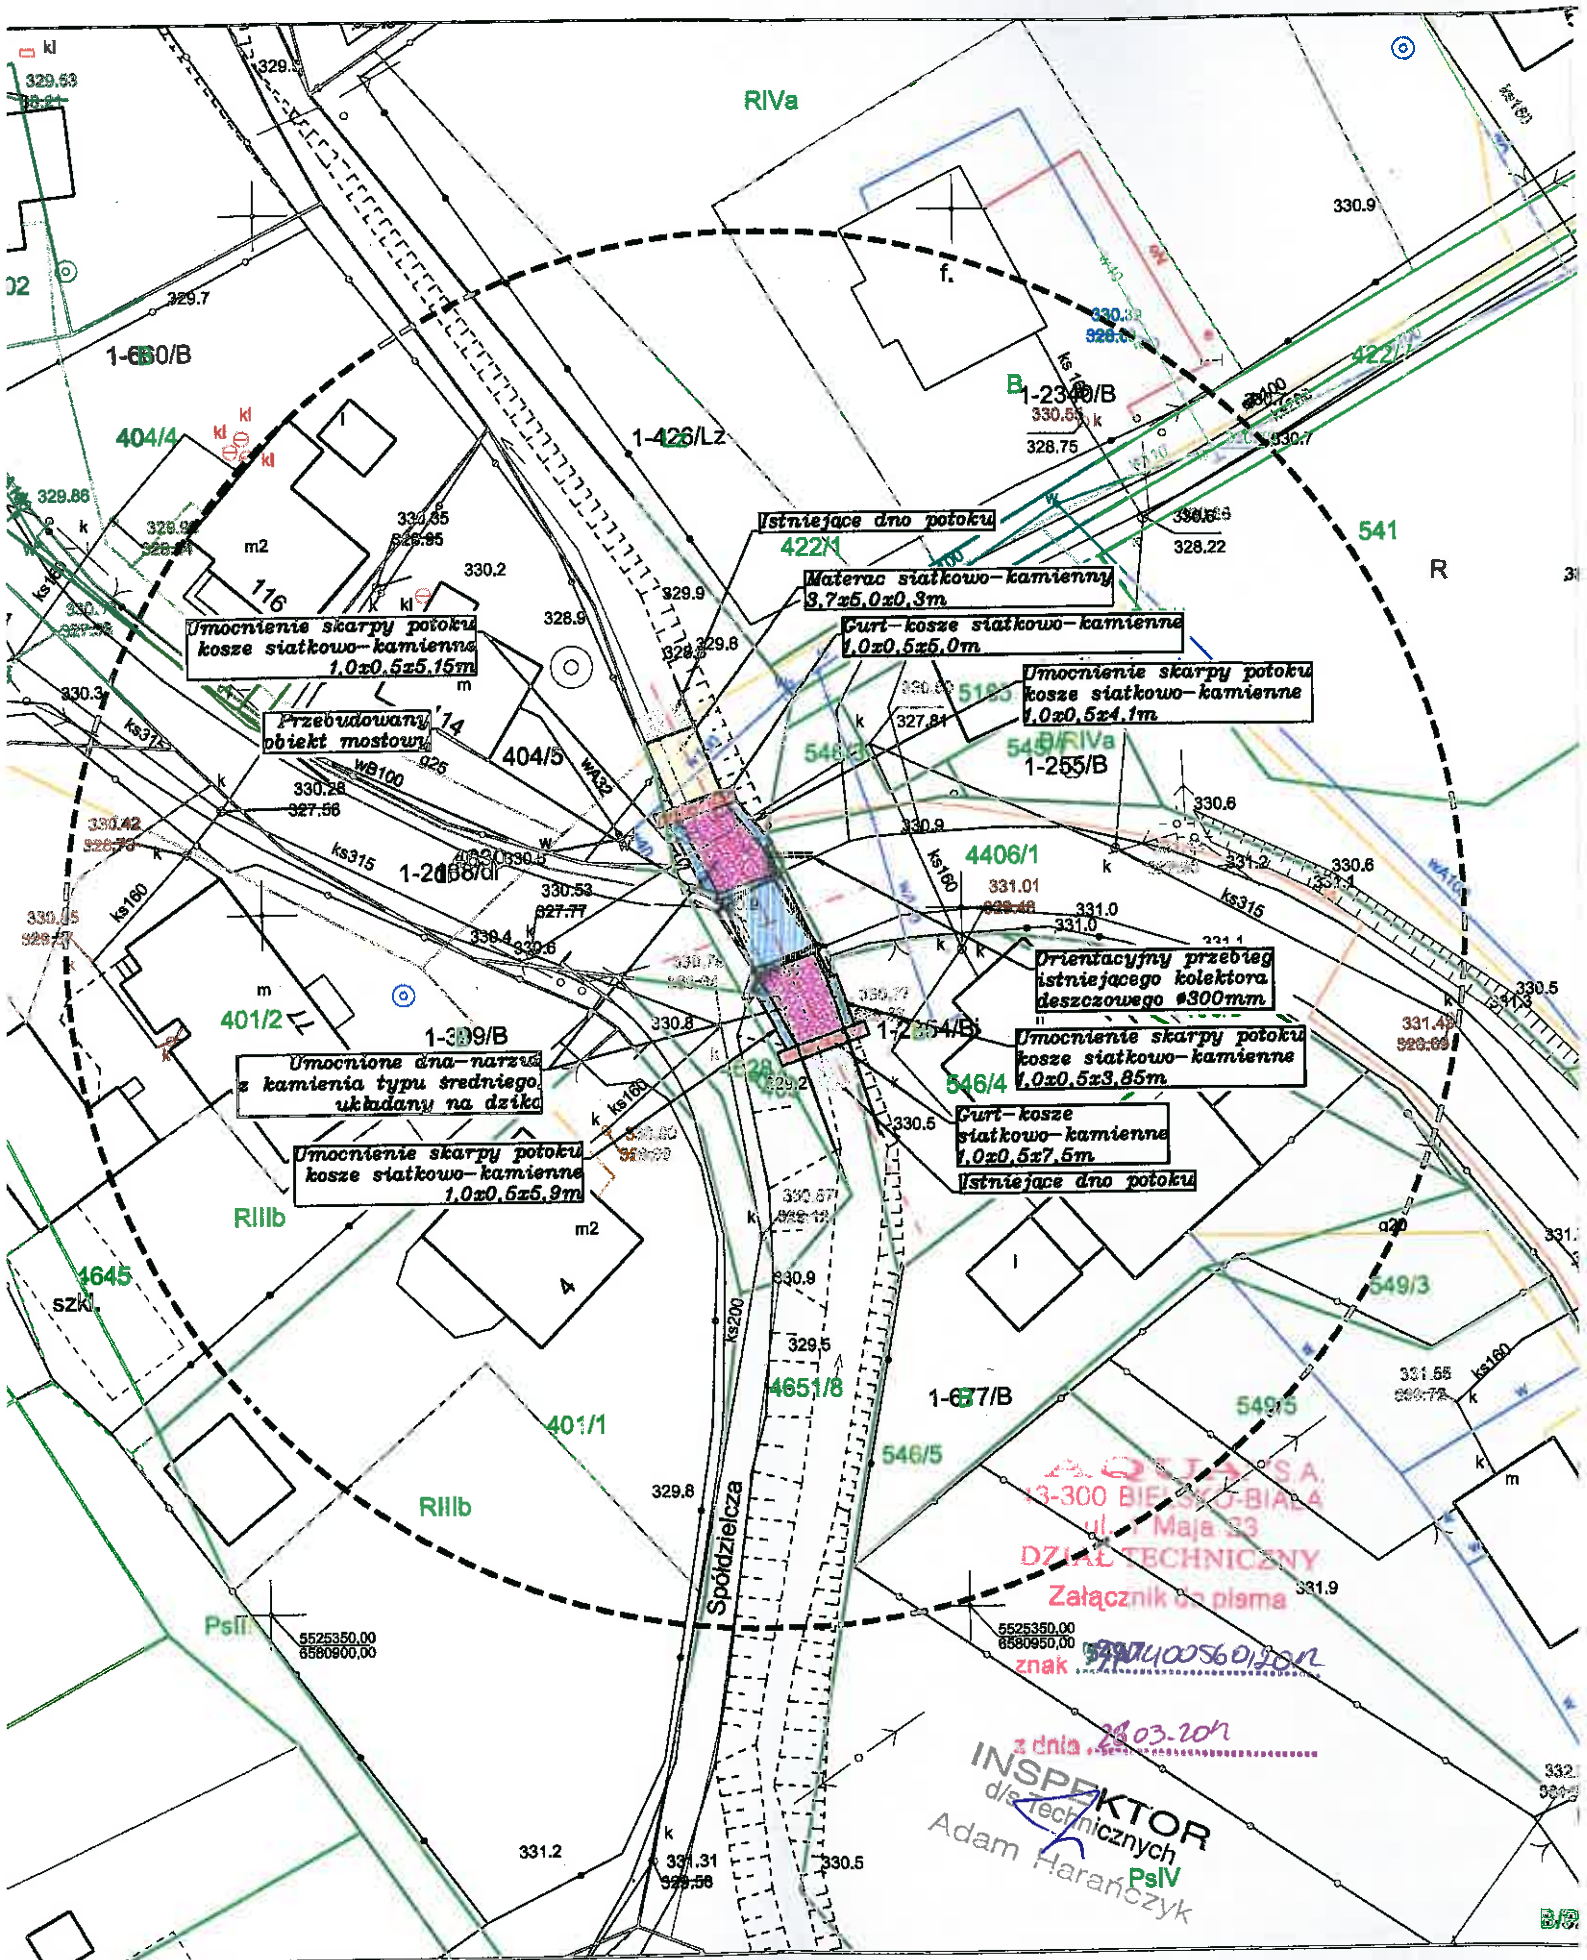


OZNACZENIA PLANU SYTUACYJNEGO




– Przebudowywany obiekt mostowy




– Materac siatkowo–kamienno



– Gurt–kosze siatkowo–kamienne



– Umocnienie dna–narzut z kamienia
typu średniego układany na dziko



– Umocnienie skarpy potoku
kosze siatkowo–kamienne

ISTNIEJĄCE SIECI UZBROJENIA TERENU

g63

– Istniejąca sieć gazowa

kd160

– Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej

Ok

– Istniejąca studzienka rewizyjna sieci kanalizacji deszcz

w40

– Istniejąca sieć wodociągowa

TA

– Istniejąca sieć teletechniczna

←•→

– Istniejący słup sieci energetycznej

•

– Istniejący słup oświetleniowy

mgr inż. ANDRZEJ ZANIAT

43-360 BYSTRA, ul. Ogrodowa 35

tel./fax: 7343777/03

pr. projektowania i kierowanie

pr. ograniczeń w specjalności

konstr. bud. mosty i drogi

temat:
PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO
W CIĄGU ULICY NADBRZEŻNEJ
KM 2+168 W KOZACH

inwestor:
GMINA KOZY
43-340 Kozy
ul. Krakowska 4

treść:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

jednostka projektowa:
USŁUGI PROJEKTOWE
"PRO-ZAT" mgr inż. Andrzej Zaniat
ul. Ogrodowa 35
43-360 Bystra

projektował:

podpis:

stadium:

skala:

nr rys.

mgr inż. Andrzej Zaniat

opracował:

mgr inż. Tomasz Szafrński

Andrzej Zaniat

projekt
budowlany

1:500

1.