


UWAGI, OZNACZENIA:

WG - wyłącznik główny (wyzwalacz)
SWG - szafka wył. głównego
F... - wyłącznik nadprądowy
FI... - wyłącznik różnicowoprądowy
FI... - wyłącznik różnicowonadprądowy
O... - ochronnik przeciwprzepięciowy, klasa B+C
KP... - styczniki z manipulatorami

K... - kotły gazowe (sterowniki kotłów)
LSU - lokalna szyna uziemiająca
GX - moduł systemu detekcji gazu
Pco - pompa obiegowa instalacji co
Pcw - pompa ciepłej wody
Pcyrk - pompa cyrkulacji
R - siłownik zaworu regulacyjnego
DX... - detektory gazu
MG - zawór odcinający dopływ gazu
GE - grzałka elektryczna z termostatem zasobnika cw

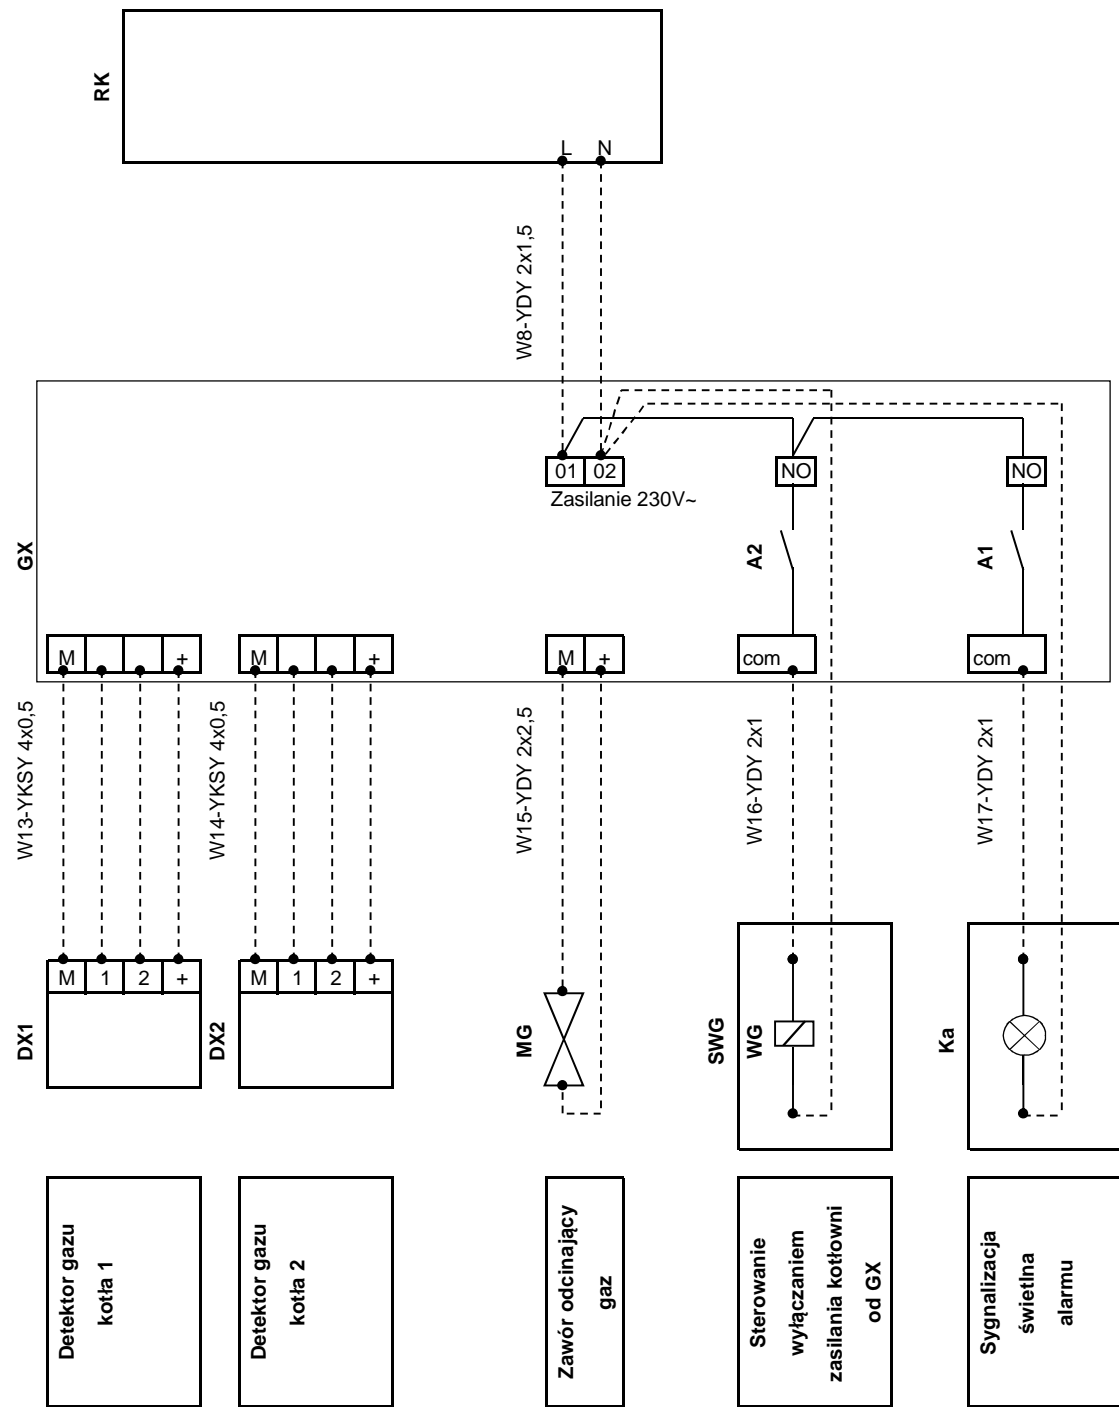

P.P.U.H. Ciepłotech			Inwestor: Gmina Kozy ul. Krakowska 4 43-340 Kozy		
Branża: ELEKTRYCZNA I AKPiA			Obiekt: Kotłownia gazowa Szkoły Podstawowej nr 1 Pl. Ks. K. Kochaja 1 w Kozach. Część elektryczna.		
Imię Nazwisko Nr upr. budowl.		Podpis:			
Projektował:	inż. Sławomir Skoczylas nr upr. SLK/1729/POOE/08		Temat: Projekt budowlano-wykonawczy kotłowni gazowej		
Sprawdził:	mgr inż.Sylwester Brodka nr upr. 547/72/Kt		Skala:	Rozdzielnica RK. Sterowanie urządzeń.	Nr rys.: 2
Opracował:	mgr inż.Cezary Grabowski				