
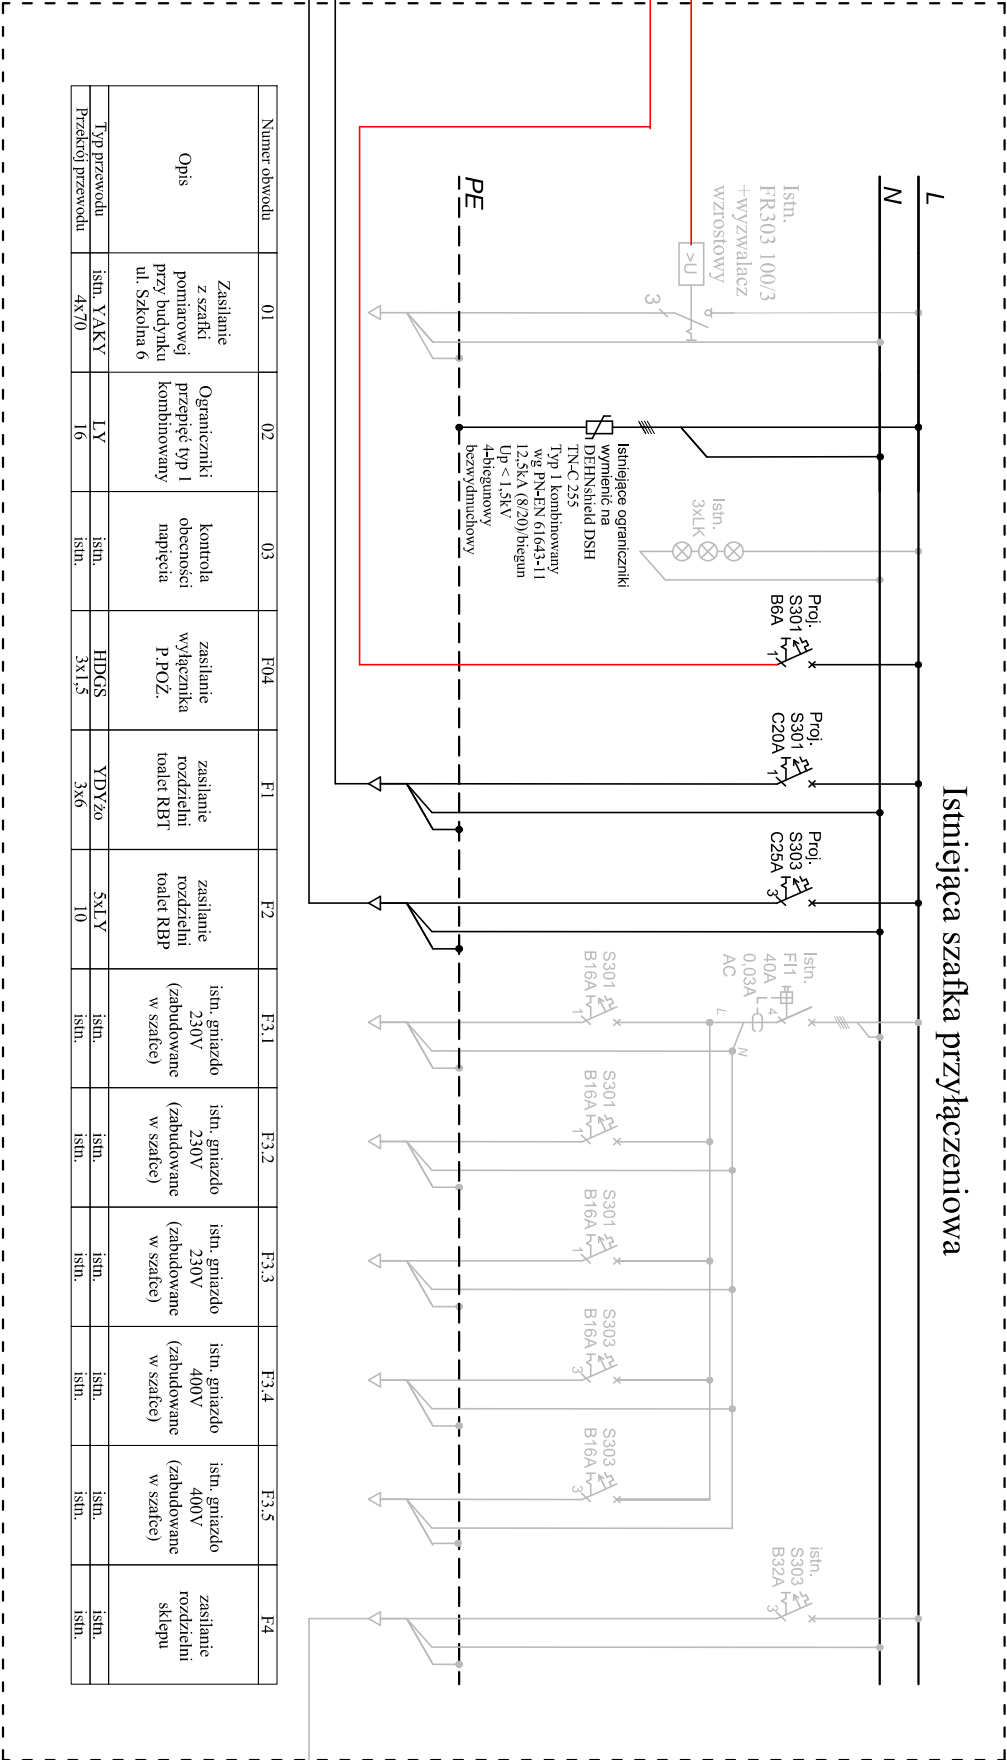


| Numer obwodu | 01 | 02 | 03 | F04 | F1 | F2 | F3.1 | F3.2 | F3.3 | F3.4 | F3.5 | F4 |
|-------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| Opis | Zasilanie z szafki pomiarowej przy budynku ul. Szkolna 6 | Ograniczniki: przepięcie typ 1 kombinowany | kontrola obecności napięcia | zasilanie wyłącznika P.POZ. | zasilanie rozdzielni toalet RBT | zasilanie rozdzielni toalet RBP | istn. gniazdo 230V (zabudowane w szafce) | istn. gniazdo 230V (zabudowane w szafce) | istn. gniazdo 230V (zabudowane w szafce) | istn. gniazdo 400V (zabudowane w szafce) | istn. gniazdo 400V (zabudowane w szafce) | zasilanie rozdzielni sklepu |
| Typ przewodu | istn. VAKY | LY | istn. | HDS | YDY20 | 5xLY | istn. | istn. | istn. | istn. | istn. | istn. |
| Przekrój przewodu | 4x70 | 16 | istn. | 3x1,5 | 3x6 | 10 | istn. | istn. | istn. | istn. | istn. | istn. |

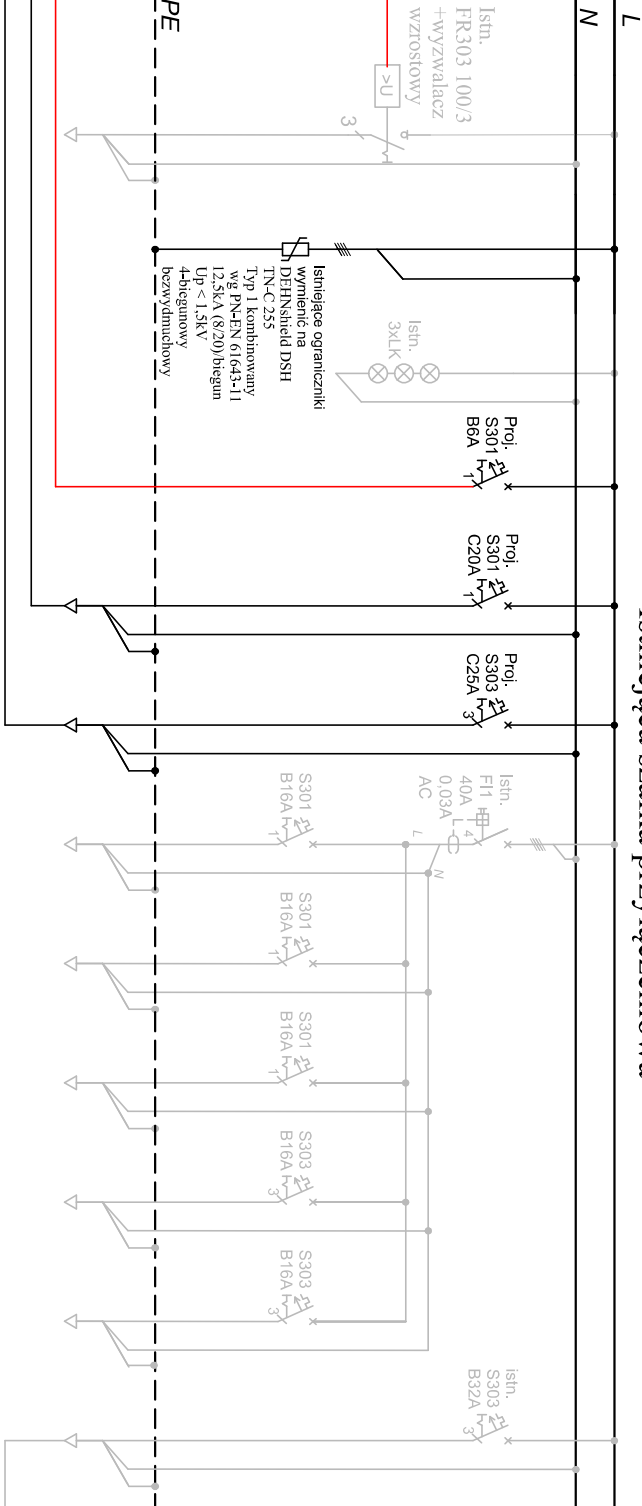

Część opisowa i rysunek stanowią integralną całość projektu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności Wykonawca zobowiązany jest zgłosić je Projektantowi.

INWESTOR

Gmina Kozy ul.Krakowska 4, 43-340 Kozy

LOKALIZACJA

Działka nr 2229/5, ul.Szkolna 5, 43-340 Kozy

TEMAT

Obręb Ewidencyjny: Kozy

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZY UL.SZKOLNEJ 5 W KOZACH-POSTERUNEK POLICJI I TOALETY WRAZ Z INSTALACJĄ CO, CWU, WOD-KAN, KLIMATYZACJI, GAZOWĄ, ELEKTRYCZNĄ 0,4 kV, ELEKTRYCZNĄ NISKOPRĄDOWĄ I PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

INWESTOR

Gmina Kozy ul.Krakowska 4, 43-340 Kozy

LOKALIZACJA

Działka nr 2229/5, ul.Szkolna 5, 43-340 Kozy

TEMAT

Obręb Ewidencyjny: Kozy

PROJEKTANT

mgr inż. Paweł Płonka

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Piotr Zoniek

OPRACOWAŁ

mgr inż. Rafał Legiet

PIKE

Projekty i Roboty Elektryczne

PIKE Projekty i Roboty Elektryczne

ul. Twinnia 2

32-651 Nowa Wieś

DATA

21.10.2016r.

RYŚ. NR.

E-2/1