


RZUT Z GÓRY


1:25

A

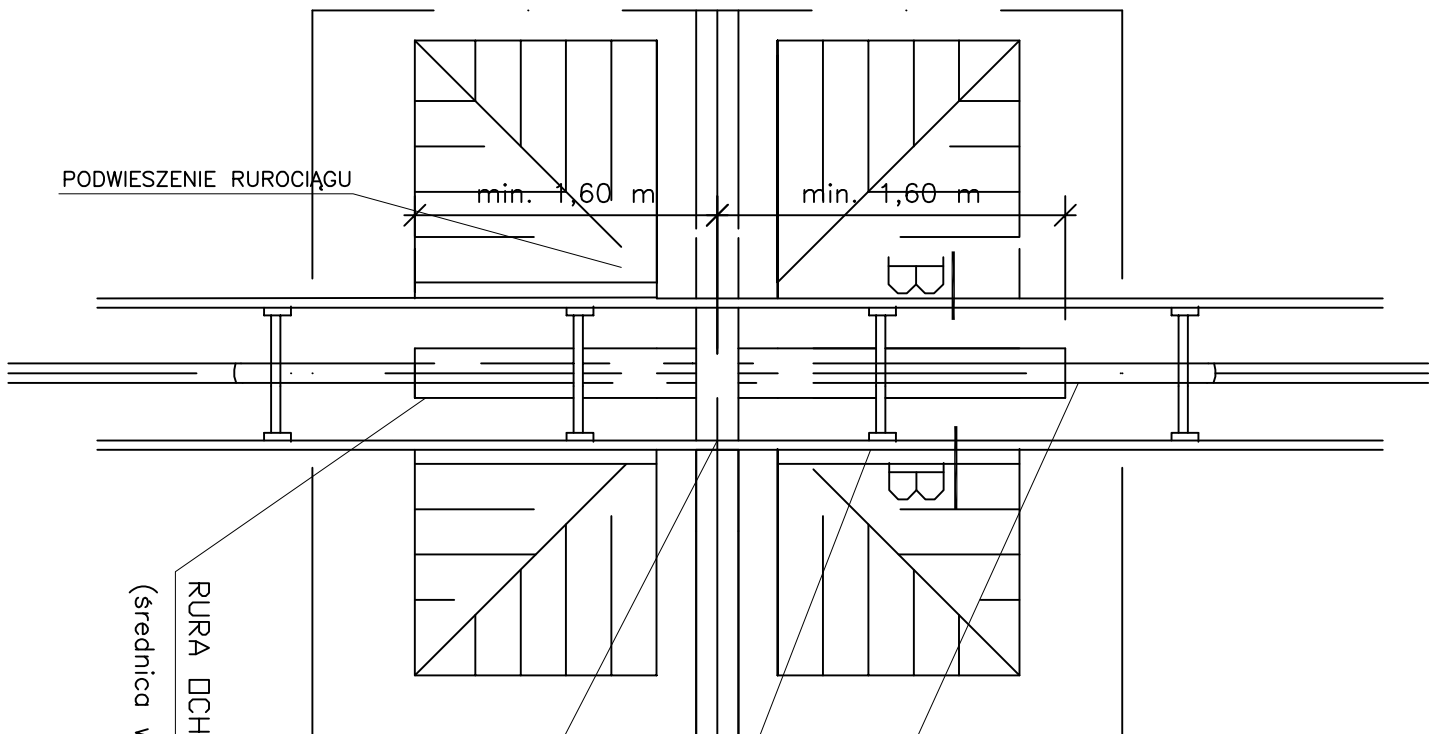


PRZĘKRÓJ A-A

1:25

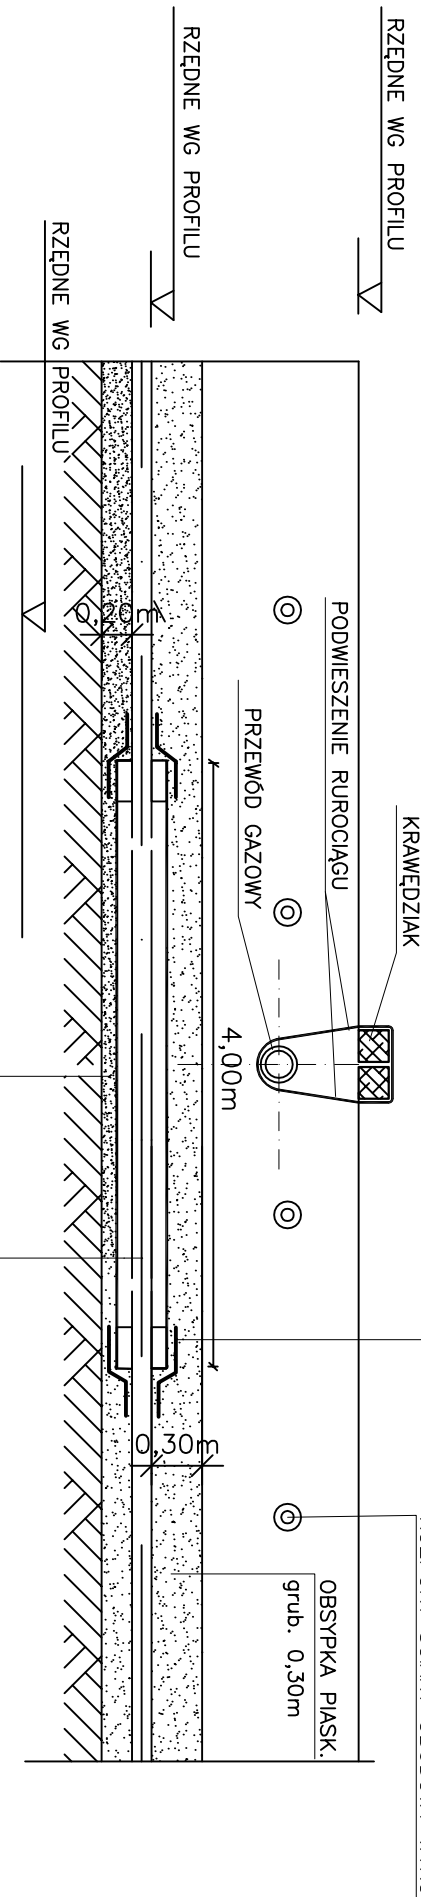

PRZĘKRÓJ B-B

1:10

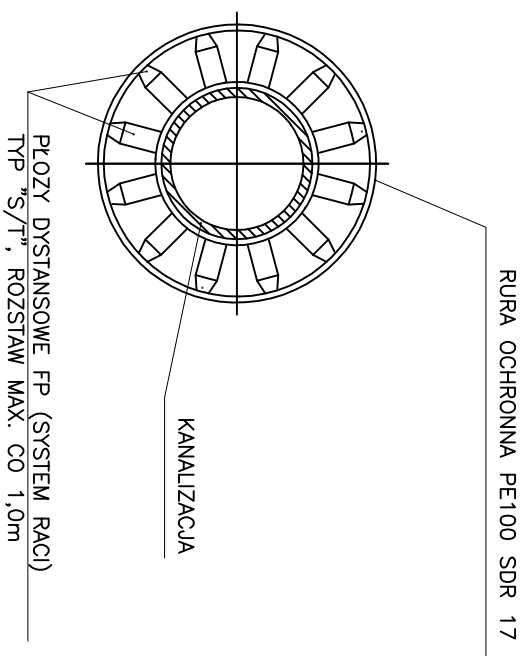


średnica kanalizacji	rura ochronna PE100 SDR 17
Ø160	Ø250
Ø200	Ø315

UWAGA:
ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE

SZCZEGÓŁ USZCZELNIENIA KOŃCÓW RURY OCHRONNEJ

1 : 10

MANSZETA SAMOUSZCZELNIĄCA – TYPU "N"

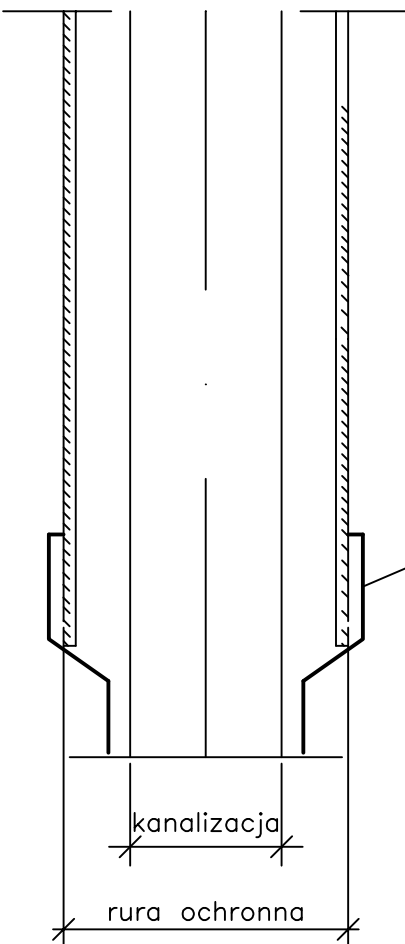

Temat: PRZEBUDOWA UL. BESKIDZKIEJ W KOZACH		inwestor: GMINA KOZY 43-340 Kozy ul. Krakowska 4	
treść: ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI RYS. TYPOWY		jednostka projektowa: USŁUGI PROJEKTOWE "PRO-ZAT" mgr inż. Andrzej Zaniat ul. Ogrodowa 35 43-360 Bystra	
projektował:	podpis:	stadium:	skala:
inż. Daniel Godziszka			
mgr inż. Andrzej Zaniat			
Sprawdził:		projekt wykonawczy	1:25
mgr inż. Tomasz Nawieśniak			