


PODDASZE  
SKALA 1:100

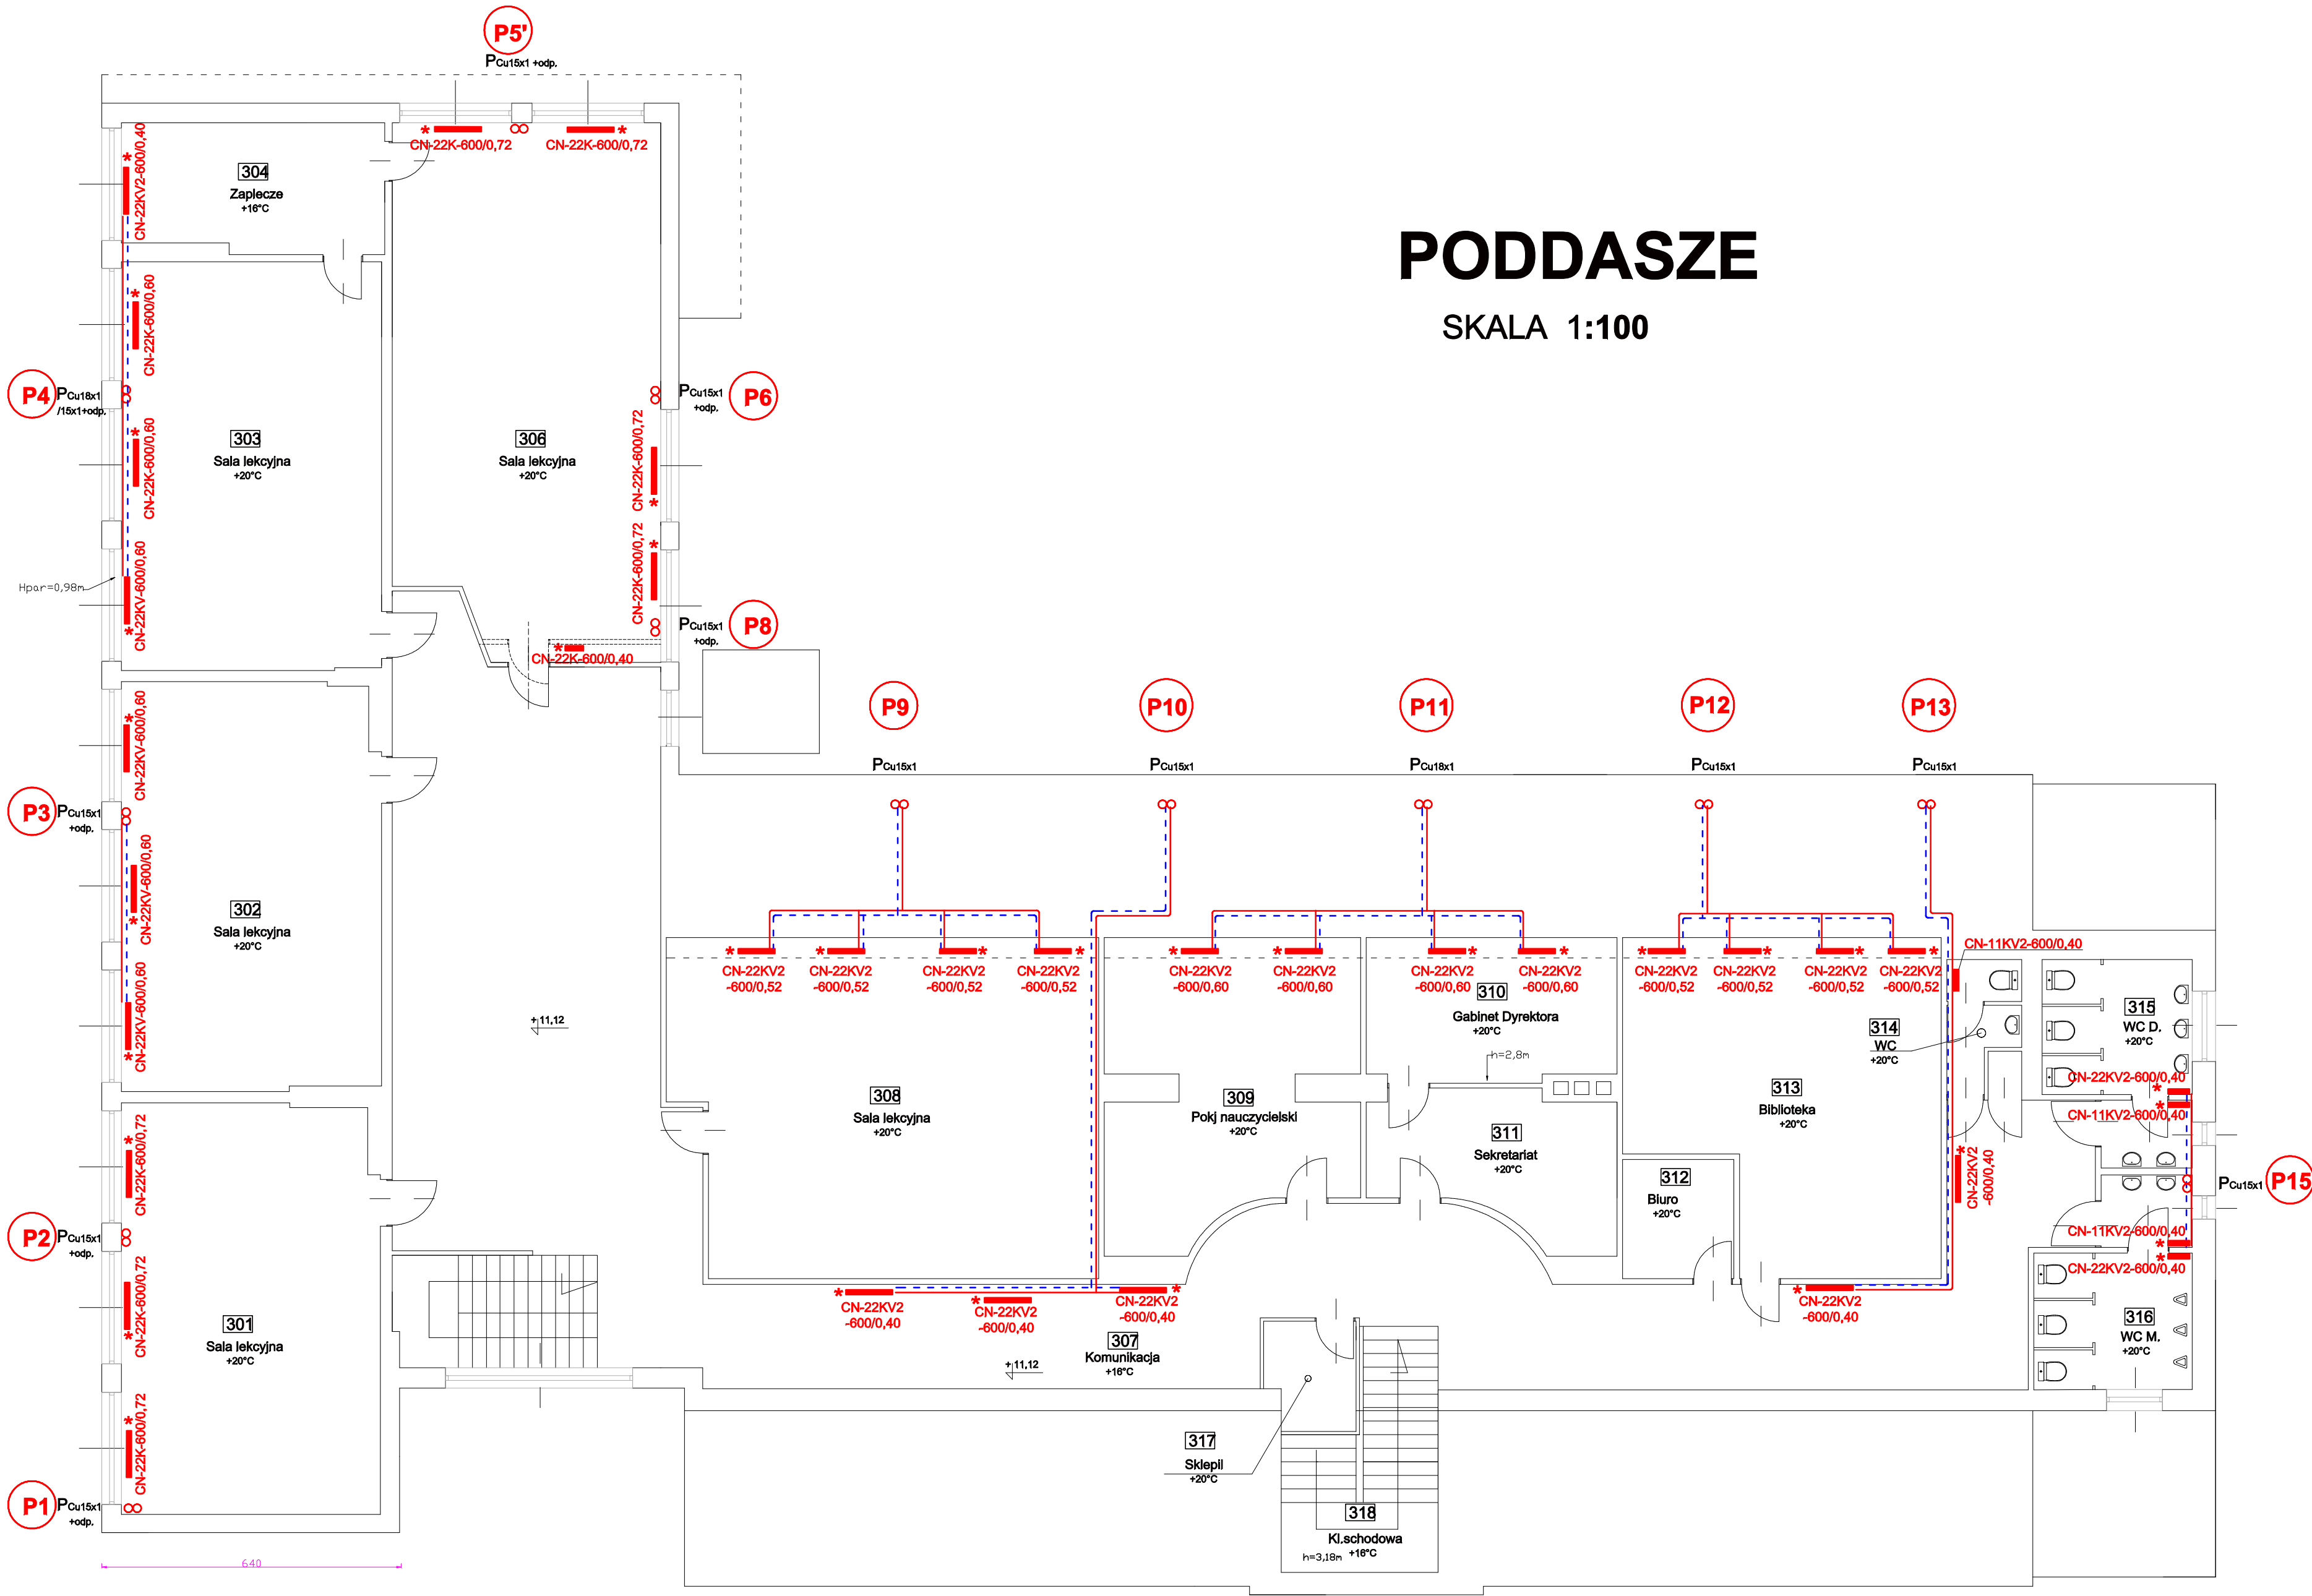

**UWAGI:**  
CN-22K-600/0,6 - grzejniki projektowane  
\* - grzejnik obudowany  
- przewody CO projektowane  
P21 ∞ - oznaczenie planu CO

Imię i nazwisko nr uprawnień:	data i podpis:	Inwestor: Gmina Kozy ul. Krakowska 4 43-340 Kozy
Projektował: mgr inż. Kazimierz Sowa nr upr bud. 60052 II-II w oparciu, projekt, i urządzenie	15.08.2015:	Objekt: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego w Kozach „z windą osobową” zewnętrzna”, przebudowy kanalizacji deszczowej, przebudowy kotłowni gazowej, przebudowy instalacji CO 43-340 Kozy Pl. Ks. Kochała 1 nr dz. 2859/2
Sprawdził: mgr inż. Paweł Zawalski nr upr bud. 54774 II w oparciu, projekt, i urządzenie	15.08.2015:	Temat: Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji CO
		podz. 1:100
		RZUT PODDASZA
		Nr rys: 5